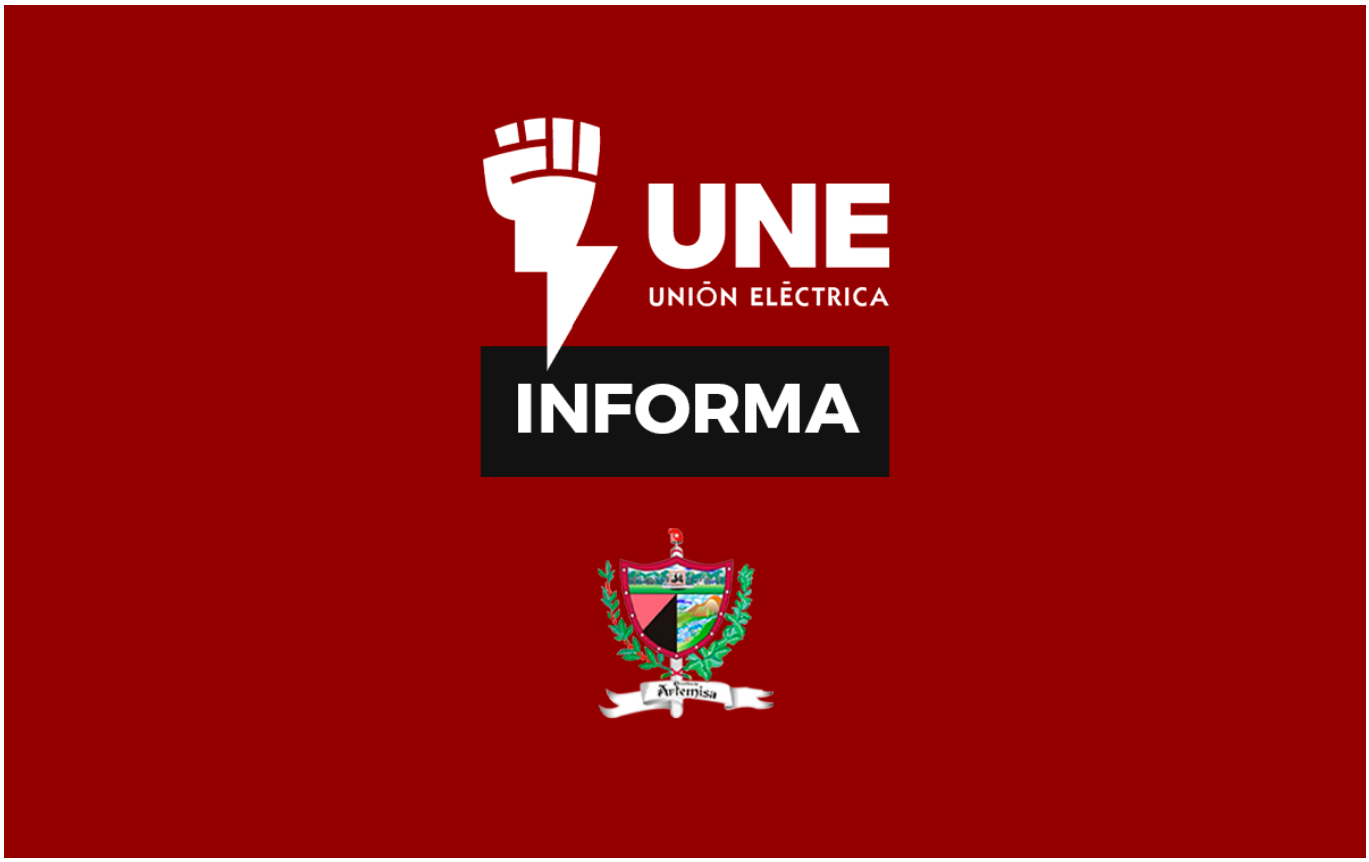

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 07:29 horas de la mañana hasta las 01:30 horas de la madrugada de hoy.

La máxima afectación en el dia fue en el horario pico con 736 MW a las 18:50 horas, no coincidente con la hora pico.

La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 2070 MW y la demanda 2150 MW. A las 06:15 horas de la mañana de hoy se comenzó a afectar el servicio por déficit de capacidad de generación, se estima una afectación de 350 MW en el horario de la media.

Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Rente. Se encuentra en mantenimiento la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 8 de la CTE Mariel.

Phoca PDF

Las limitaciones en la generación térmica son de 351 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 32 centrales de generación distribuida, con 279 MW afectado por este concepto.

Para el pico se estima la entrada de motores de la Generación Distribuida que están en espera de mantenimiento y se autoriza su uso con 128 MW, la entrada de motores en Generación Distribuida que se encuentran fuera por combustible con 100 MW y la entrada de 6 motores en la central fuel de Mariel con 90 MW.

Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 2388 MW y una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 412 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 482 MW en este horario.

(Tomado de la Página de Facebook de la Unión Eléctrica UNE)

Phoca PDF